


市售燙睫毛產品之檢驗

- 一、**緣起**：近年來，擁有濃密捲翹之睫毛以使眼睛看起來炯炯有神，蔚為時尚潮流，各種使睫毛捲翹之方法應運而生，如睫毛膏的修飾、佩戴假睫毛，或是使用睫毛夾等物理性方式，惟坊間美容院流行之燙睫毛，因我國未曾核准任何燙睫毛產品，美容業者多以燙髮液當成燙睫毛藥水使用，可能造成眼睛之危害。
- 二、**簡介**：燙髮劑係屬含藥化粧品，其種類可分為熱燙及冷燙二種，原理皆是先將頭髮之雙硫鍵打斷，塑造成所需之造型時，再接回雙硫鍵固定成型即可。燙髮劑成分多為氧化還原劑，其 pH 值相對於人體頭髮、皮膚刺激性較大，使用不慎易造成頭皮發炎，灼傷，相較於更敏感脆弱之眼睛，實在不宜使用該類產品於睫毛，不僅會刺激皮膚，對眼睛黏膜也有很高的風險。目前國際間，如歐盟及日本均未核准燙睫毛液。
- 三、**選購方法**：隨著消費者意識的抬頭及民眾對化粧品了解度隨之增加，化粧品之全成分標示已成為全民共識。聰明的消費者在挑選產品時，如果能多點理性、多留意成分標示，這樣就會減低在皮膚上的傷害，對於來路不明、成分標示不清及未標示的商品應避免購買。
- 四、**抽驗結果**：今年度(102 年)本局檢驗市售燙睫毛產品，總共 9 件，以未標示國別者居多為 5 件，其次輸入為 3 件，國產為 1 件，如圖一所示；抽樣地點 6 件均抽自美容美髮店，2 件抽自美容美髮材料行，檢驗結果僅 1 件未檢出燙髮劑成分，2 件標示有許可證字號，經查證後，許可證字號並不屬該項產品，不符合之產品均已發文地方衛生局進行後續行政處理。

圖一. 市售燙睫毛劑產地分布圖

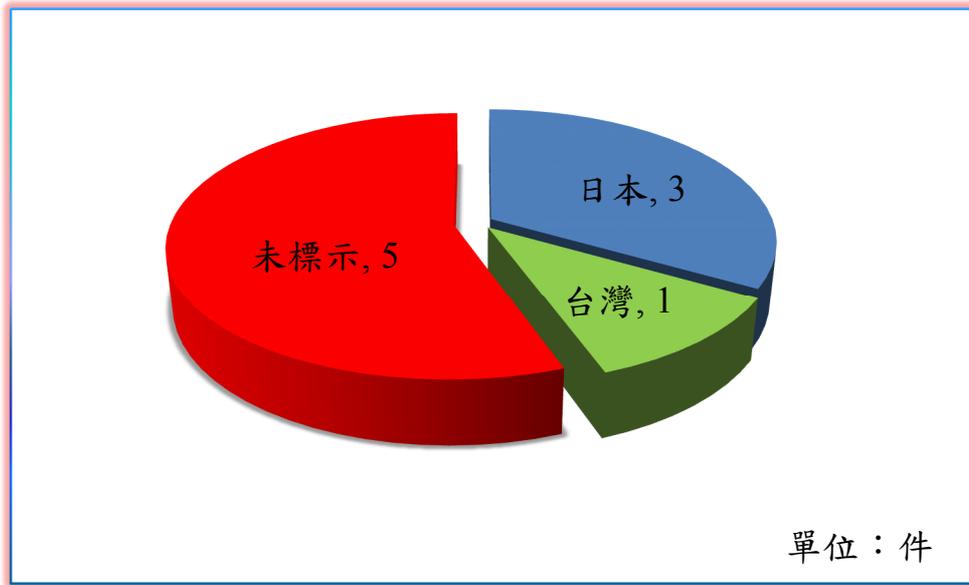

表一. 市售燙睫毛產品結果

檢體編號	抽樣地點	許可證字號	結果
01	美髮院	無	Sodium bromate 5.6%
02	美髮院	無	Thioglycolic acid 2.9%
03	美髮院	無	Thioglycolic acid 及 Sodium bromate 均未檢出
04	美容院	無	Thioglycolic acid 3.6%
05	美容院	無	Sodium bromate 9.7%
06	美容院	有	Thioglycolic acid 2.1% 及 Sodium bromate 5.9%
07	公司行號	有	Thioglycolic acid 2.2% 及 Sodium Bromate 4.7%
08	公司行號	無	Thioglycolic acid 8.7% 及 Sodium bromate 11.9%
09	檢察署送驗	無	Thioglycolic acid 陽性