


一、本案設備預計放置位置及周邊支援系統(C 棟 5 樓 511 室)

(長度單位皆為公分)

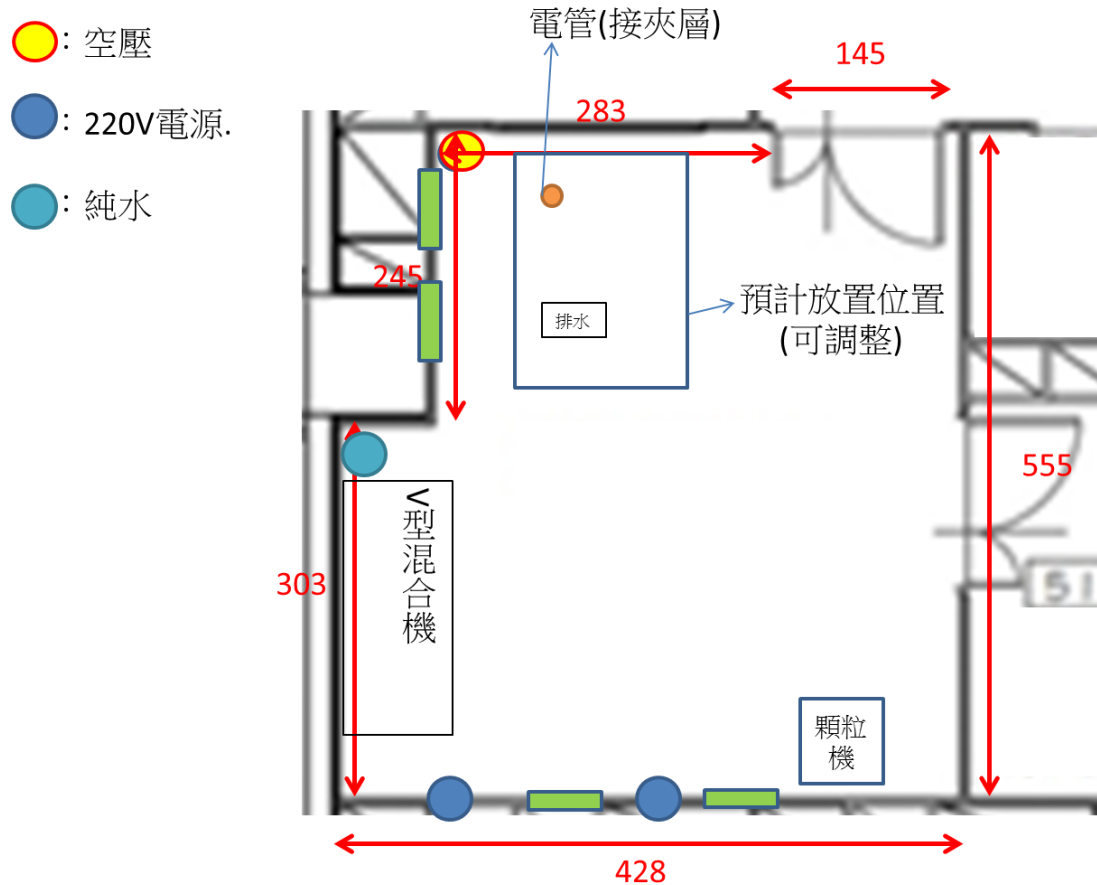

二、廠商需依實際情況及本廠規格需求規劃設備尺寸及放置位置，需使動線順暢，且設備需距離出風口及回風口(綠色方框)50 公分以上，本圖僅供參考，其餘安裝規範詳見規格需求說明書貳、一、(一)計畫執行內容。